



**SZAFKA ZASILAJĄCO - STERUJĄCA według odrębnego opracowania
DO ZASILANIA P4**

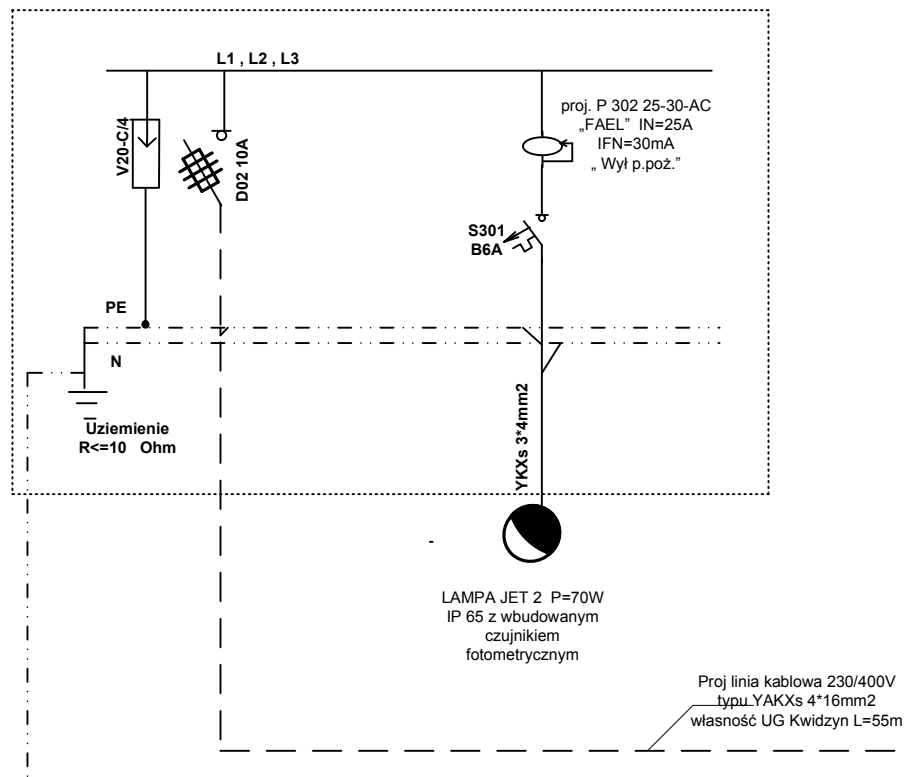

ZASILANIE P4 P=1,5kW

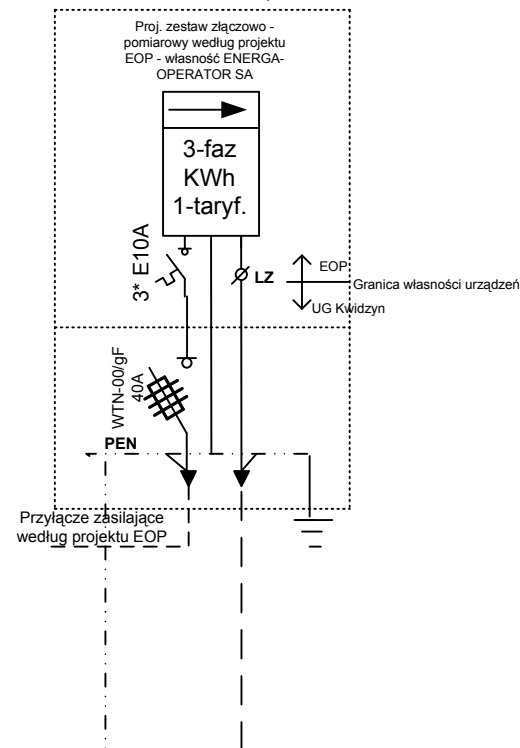

Dodatkowa Ochrona Od Porażenia Samoczynne Wylaczenie Zasilania
-układ sieci 0,4kV ENERGA - TN-C
-układ sieci 0,4kV (zalicznikowy- UG Kwidzyn)TN-C-S
Rozdział przewodu PEN na PE i N natępuje w szafce zasilającej - sterującej

FUNKCJA	Imię I Nazwisko	Nr Upr.	DATA	PODPIS	EKO-WOD ul. Legipnów 27 82-300 Elbląg
PROJEKTANT	Marek Gulgowski	2055/EL/98	05.2015		
RYSOWAŁ	Marek Gulgowski				
OPRACOWAŁ	Marek Gulgowski				
INWESTOR	URZĄD GMINY KWIDZYN				
SKALA	Nazwa obiektu: Schemat zasilania 230/400V szafki sterujaco - zasilającej dla przepompowni ścieków P4- warunki przyłączenia 13/R23/01296				
RYS Nr 14	Adres obiektu: Brokowo dz. Nr 98/5				