

Rzędna terenu projektowanego	53.04	53.14	52.90
Rzędna terenu istniejącego	53.30	53.30	52.80
Rzędna dna kanału	51.68	51.12	51.54
Zagłębienie dna kanału [m]	1.36	1.36	1.78
Odległości [m]		7.76	2.28
Średnice, materiał	<div> <div>160x4,7 PVC SL T</div> <div>18,0 ‰</div> <div>160x4,7 PVC SL T</div> </div>		
Długość trasy [m]	0.00	7.76	10.04

0.00

0.00

S32-2

S32-1

S32

S32-1

47.00

47.00



istn. rur. ø90 Ro=51.49

istn. rur. ø315 Ro=51.65

istn. kabel energ. NN ø20 Ro=52.29

49°

49°

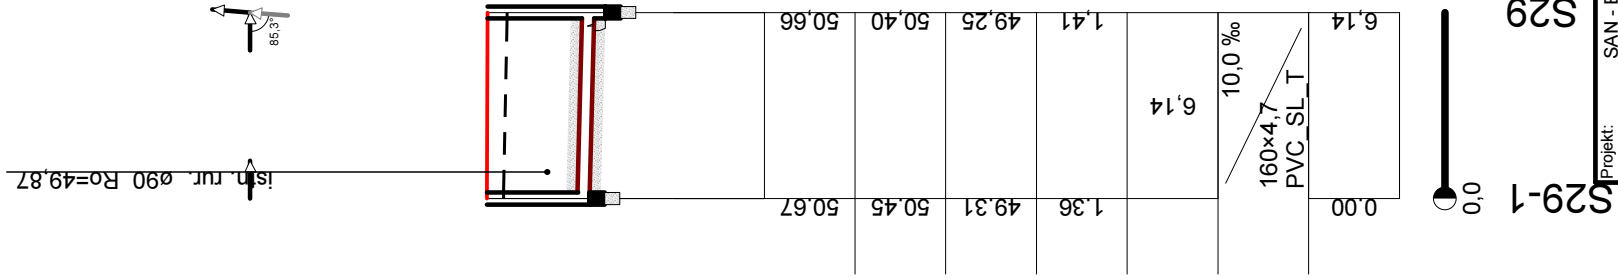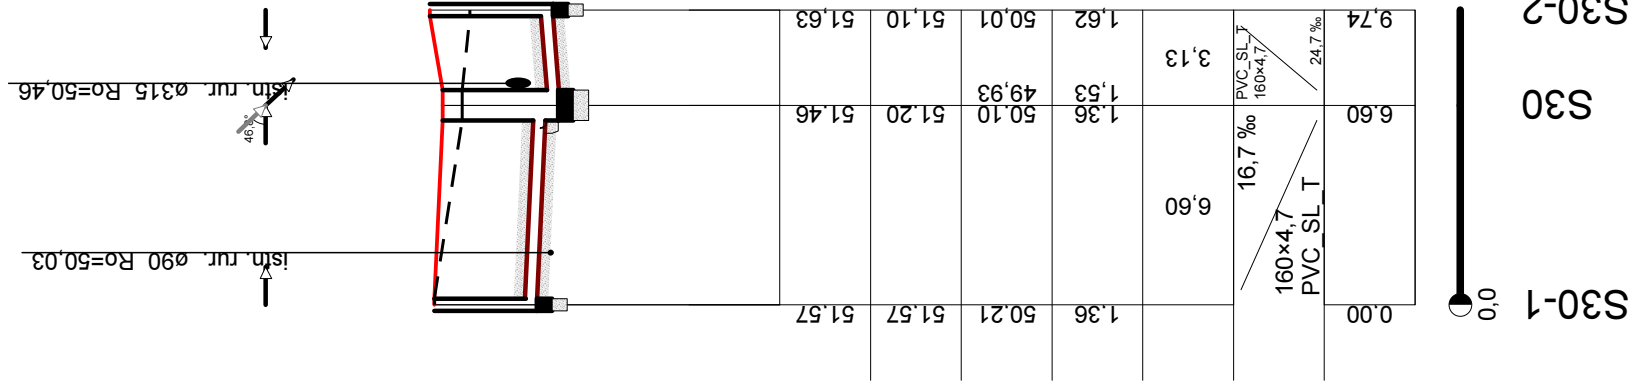

**san-bud projekt**  
**sdp**