
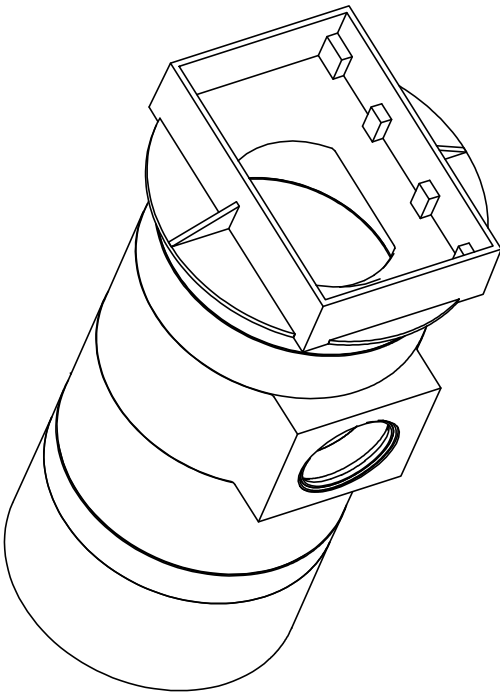


SCHEMAT WPUSTU
ULICZNEGO DN500
SKALA 1:100


WIDOK Z GÓRY WPUSTY ULICZNEGO

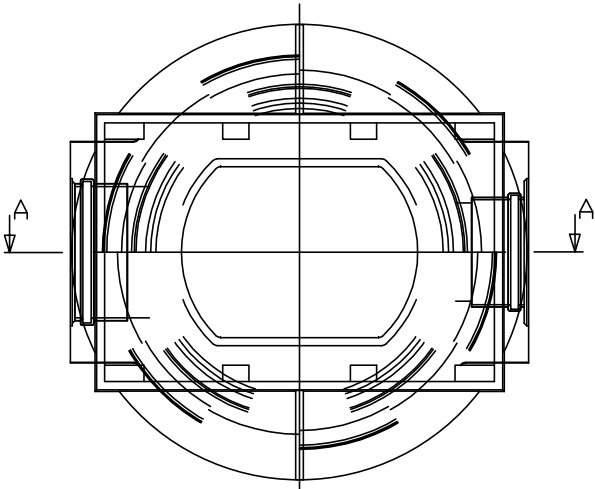

WYMAGANIA DLA WPUSTÓW ULICZNYCH

- BETON KLASY C35/45 (B45)
- NASIĄKLIWOŚĆ NIE WIĘKSZA OD 5%
- SZEROKOŚĆ ROZWARCIA RYS. DO 0,1mm
- WSKAŹNIK w/c NIE WIĘKSZY OD 0,45
- MAX. ZAWARTOŚĆ CHŁORKÓW 1% W STOS. DO MASY CEMENTU
- BETON POWINIEN BYĆ ZWARTY I JEDNORODNY (O PARAMETRACH J.W.) WE WSZYSTKICH ELEMENTACH
- POZOSTAŁE WYMAGANIA ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736

100;150;200;250;300

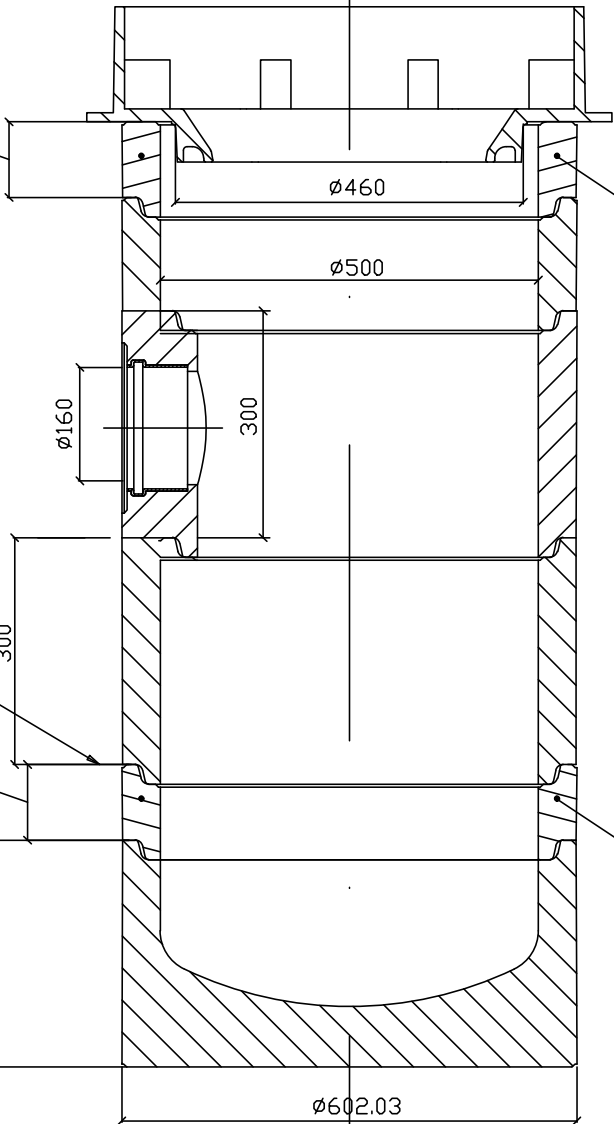


DRUT ZBROJENIOWY
Ø 6 mm

SZCZEGÓŁ A

100;150;200;250;300

DRUT ZBROJENIOWY
Ø 6 mm

SZCZEGÓŁ A

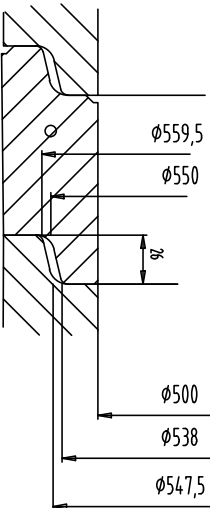



Biuro Obsługi Inwestycji
Daniel Łukiańczyk

WYKONAWCA: BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI – DANIEL ŁUKIAŃCZYK
82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B
tel.691-593-444, NIP:743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@o2.pl

INWESTOR: GMINA KWIDZYN
82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

TYTUŁ PROJEKTU: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baldram
Baldram dz. nr. 113/25, 113/44 Gmina Kwidzyn

AUTORZY PROJEKTU:	NR. UPRAWNIEN:	PODPIS:
inż. Daniel Łukiańczyk	POM/0126/OWOK/06	

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO

SKALA:	FAZA:	DATA:	NR. RYSUNKU:
1:100	PB	01-02-2020	I-1