


Rzędna terenu projektowanego	52.90	52.80	52.80	54.63	55.28	56.01	56.70	55.40	56.48
Rzędna terenu istniejącego	52.80	52.80	52.80	54.45	55.30	55.70	56.70	54.80	56.70
Rzędna dna kanału	51.10	51.54	52.37	54.45	52.96	53.44	54.77	53.82	54.77
Zagłębienie dna kanału [m]	1.80	1.36	2.26	1.82	2.32	2.57	1.71	1.58	1.71
Odległości [m]	33.00	15.00	24.00	36.00	29.00				
Średnice, materiał	PVC_SL_T 160x4,7	PVC_SL_T 160x4,7	PVC_SL_T 160x4,7	PVC_SL_T 160x4,7	PVC_SL_T 160x4,7	PVC_SL_T 160x4,7	PVC_SL_T 160x4,7	PVC_SL_T 160x4,7	PVC_SL_T 160x4,7
Długość trasy [m]	0.00	33.00	48.00	72.00	8.00	37.00			
Spadek		25,0 ‰	10,0 ‰	20,2 ‰	10,4 ‰	25,0 ‰			

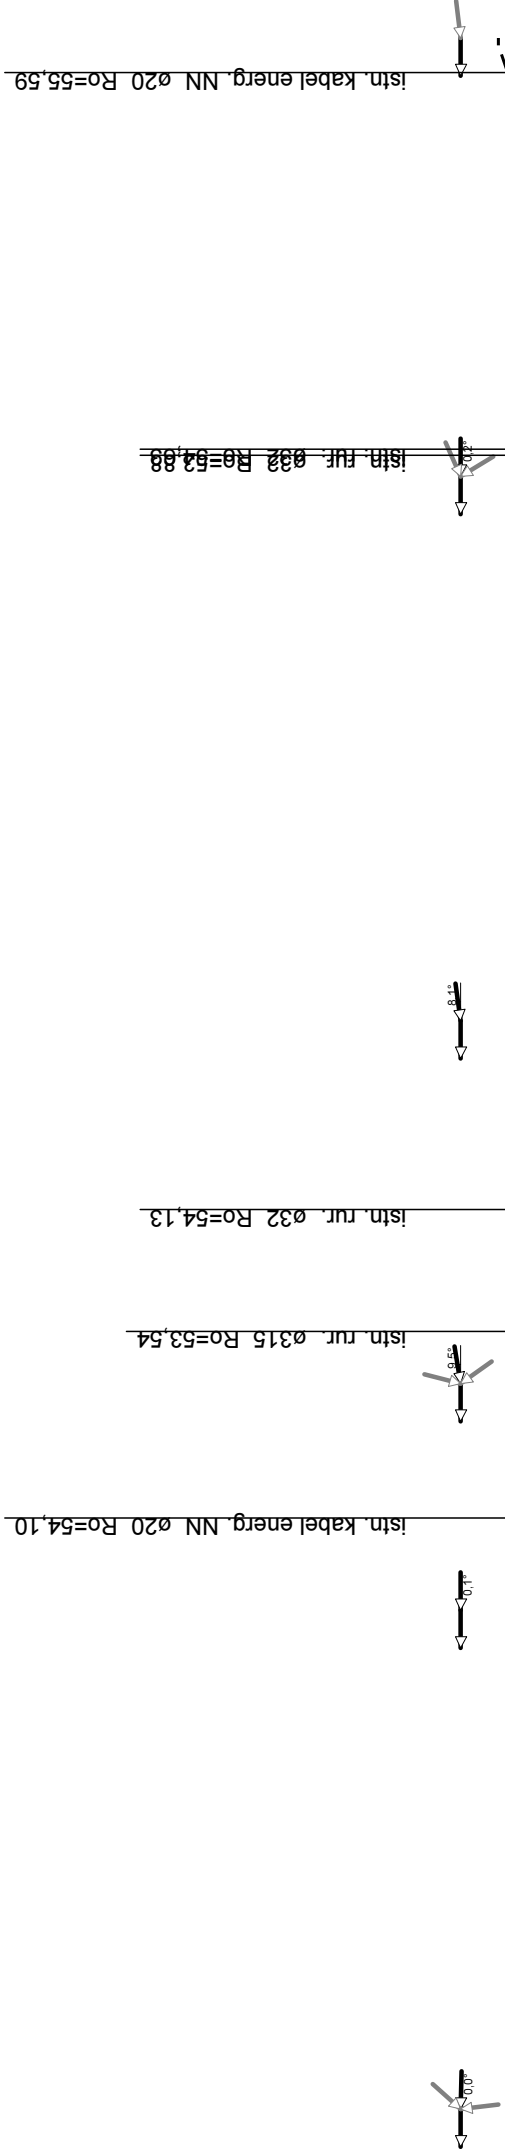

Projekt:	SAN - BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki 82-520 Gardeja, Bąki 55 H tel. 887-887-767	Inwestor:	Gmina Kwidzyn ul. Grodułdzka 30 82-500 Kwidzyn	Faza	P.B.W.
Temat	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek w ul. Jasmínowej i Stórczykówej w miejscósci Dankówo w Gminie Kwidzyn.				Data oprac.: 12-2015 r.
Tytuł rys.	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej na odcinku od S32 do S37.				Skala: 1:100
Projektował:	tech. bud. Bolesław Winnicki		1720/EI/92		Nr rys. 1:500
Kreślił:	Krzysztof Winnicki		----		I-8
Opracował:	Krzysztof Winnicki				Nr strony