


## RZUT PIWNICY - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SKALA 1:100

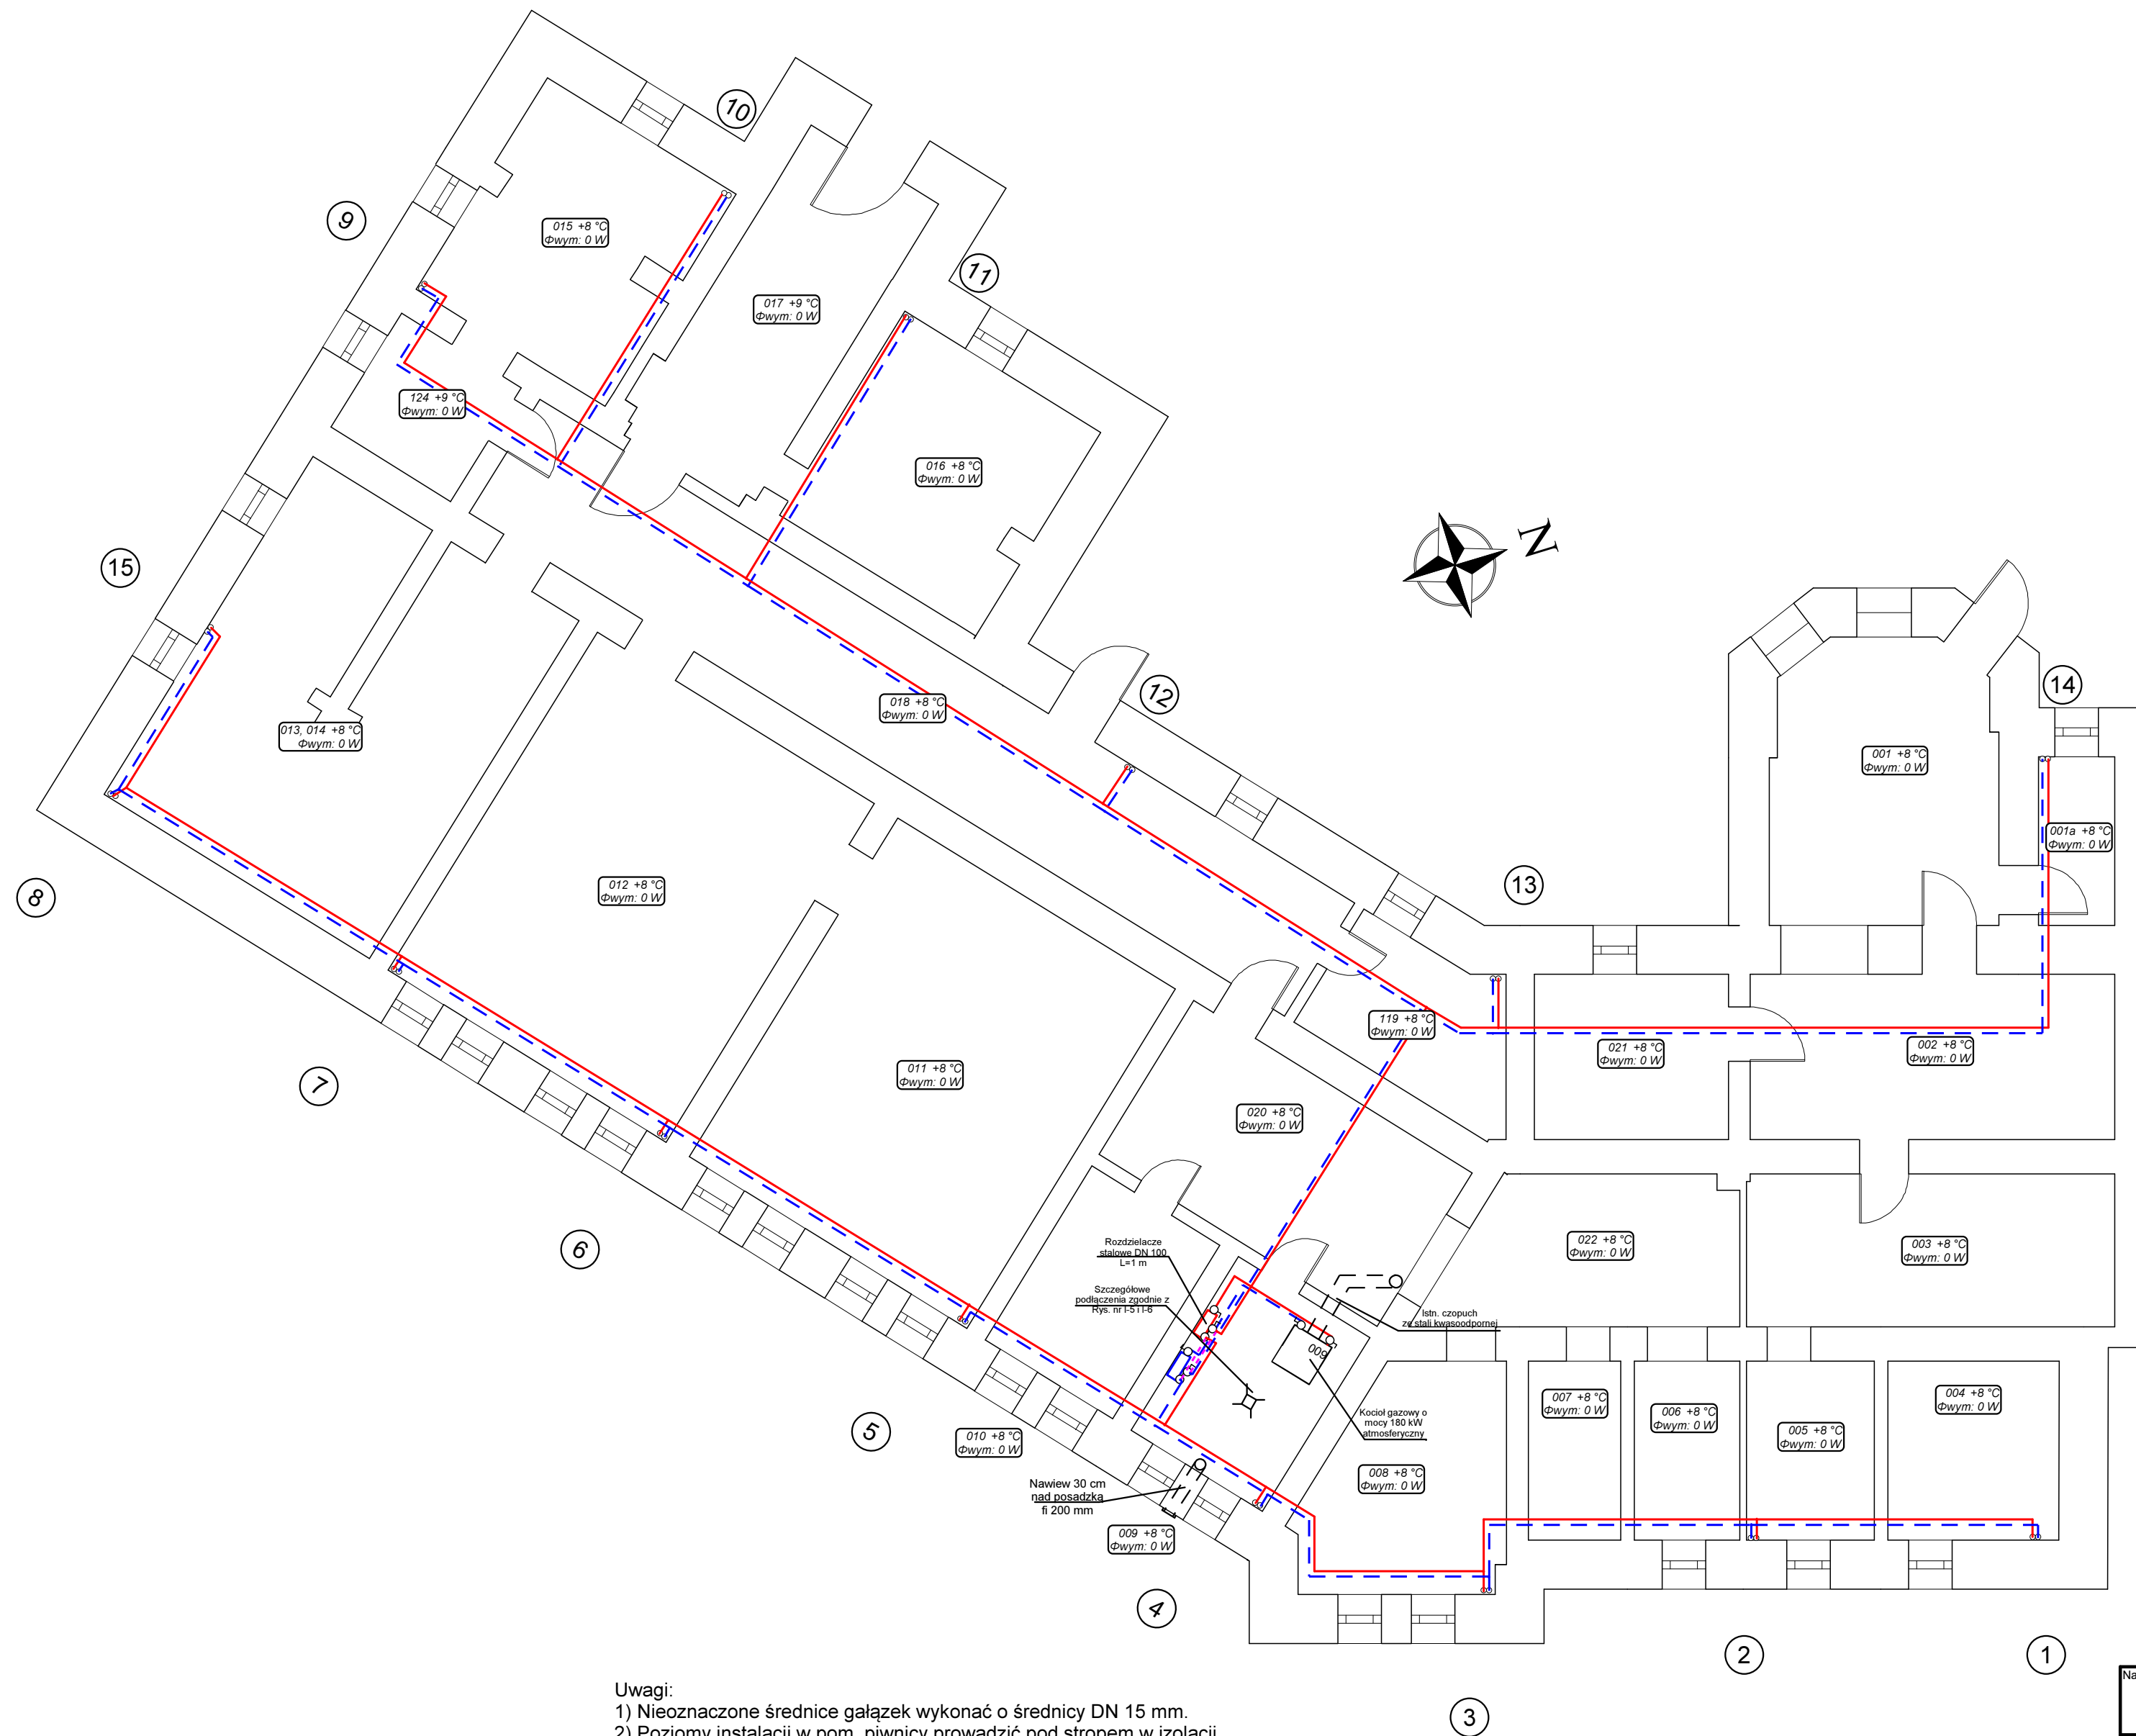

## Uwagi:

- 1) Nieoznaczone średnice gałęzi wykonać o średnicy DN 15 mm.
- 2) Poziomy instalacji w pom. piwnicy prowadzić pod stropem w izolacji.
- 3) Poziomy montować na podporach stałych.
- 4) Instalację należy zabezpieczyć antykorozyjnie.
- 5) W pomieszczeniu kotłowni podłączyć uziemienie instalacji.
- 6) Rys. nr I-5 rozpatrywać łącznie z rys. nr I-6.
- 7) Instalację dla grzejników z podł. dolnym prowadzić w ścianach w bruzdach w izolacji z pianki.
- 8) Instalację prowadzoną po wierzchu pomalować farbą olejną w kolorze pomieszczenia.

Nazwa firmy	SAN - BUD PROJEKT Krzysztof Winnicki Korespondencja: 82-520 Bądk 55 h biuro@sanbudprojekt.com.pl, tel. 887-887-767	Investor	Gmina Kwidzyn ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn
Przebudowa instalacji c.o. wraz z wymianą istniejącego kotła gazowego w budynku Urzędu Gminy Kwidzyn. Dz. nr 39/17 obręb 0011			
Rzut piwnicy - Instalacja centralnego ogrzewania.			Skala 1:100
Projektował: tech. bud. Boleśław Winnicki 1720/EI/92			Data 06.2015 r.
Asystent projektanta: Krzysztof Winnicki ----			Nr rys. I-1
			Nr strony